


- F.R.L
- F.R
- F
- R
- L
- 冷凝水分离器
- 机械式压力开关
- 残压排出阀
- 缓慢启动阀
- 抗菌除菌F
- 阻燃FR
- 禁油R
- 中压FR
- 防雾化FRL
- 室外FRL
- 适配器连接件
- 压力表
- 小型FRL
- 大型FRL
- 精密R
- 真空F、R
- 洁净FR
- 电空R
- 空气增压器
- 调速阀
- 消音器
- 止回阀、单向阀等
- 接头、气管
- 喷嘴
- 气源处理单元
- 精密元件
- 电子式压力开关
- 到位、密合确认开关
- 空气传感器
- 冷却液用压力开关
- 气体用流量传感器、控制器
- 水用流量传感器
- 全气动系统(全空压)
- 全气动系统(Y)
- 气体发生装置
- 冷冻式干燥机
- 干燥剂式干燥机
- 高分子膜式干燥机
- 主管路过滤器
- 排水器等
- 卷末

混合集成阀规格书的制作方法

混合集成阀型号

可实现小型直动精密型(RJB500系列)与通用型(RB500系列)的混合集成阀。
各构成部件的型号请参阅第498~502页。

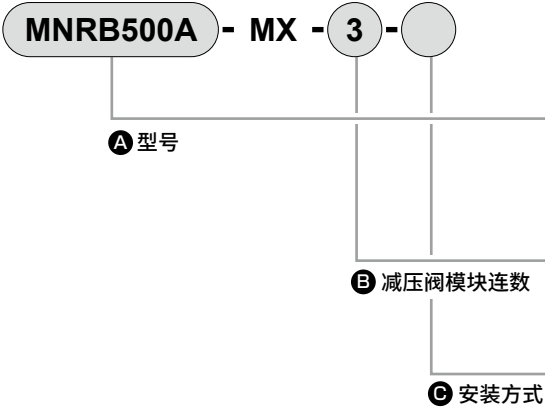

符号	内容
A 型号	
MNRJB500A	集中供气型(仅选择小型直动精密减压阀时)
MNRB500A	集中供气型(小型直动精密、通用减压阀混合时)
MNRJB500B	个别供气型(仅选择小型直动精密减压阀时)
MNRB500B	个别供气型(小型直动精密、通用减压阀混合时)
B 减压阀模块连数	
1	1连
2	2连
⋮	⋮
C 安装方式	
无符号	DIN导轨
D 注1	直接安装


型号选择时的注意事项

注1：包括减压阀模块・供气模块在内，直接安装的模块连数为6个以内。但是，减压阀模块请控制在5连以内。
注2：指定NRB500※及带APS集中供气模块时，并非无润滑脂规格。将在涂抹润滑脂后装配。
注3：集中供气型与个别供气型组合时，请另行与本公司协商。

产品构成	型号	安装位置														数量
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
终端模块L	N RB 500-NE	○														1
集中供气模块	N RB 500-NP-□		○													
带APS集中供气模块	NRB500-APS-SC6-3			○												1
减压阀模块	N RB 500 A SC6-□				○	○										1
	N RJB 500 A SC6-□															2
	N□500□-□-□															
	N□500□-□-□															
	N□500□-□-□															
	N□500□-□-□															
	N□500□-□-□															
	N□500□-□-□															
带遮蔽板底板	N□500□-NS-□-MP															
终端模块R	N RB 500-NE						○									1
DIN导轨	L2=175 mm	附带部件 盲堵				GWP4-B			↑	GWP8-B				↑		
						GWP6-B			↑							

DIN导轨长度和集成阀尺寸

集成阀长度L2：请参照右表。
 $L=(28 \times n) + (20 \times m) + 28$
n：减压阀模块数
m：供气模块数

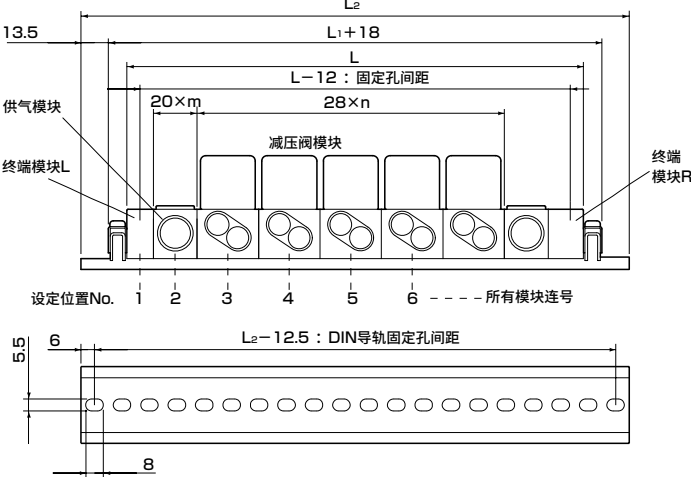

集中供气型集成阀的L2尺寸

连数	m=1的尺寸	m=2的尺寸	m=3的尺寸
1	125		
2	150		
3	175	200	
4	212.5	225	
5	237.5	262.5	275
6	262.5	287.5	300
7	287.5	312.5	337.5
8	325	337.5	362.5
9	350	375	387.5
10	375	400	412.5

个别供气型集成阀的L2尺寸

连数	L2尺寸
1	100
2	137.5
3	162.5
4	187.5
5	212.5
6	250
7	275
8	300
9	325
10	362.5

MNRJB500 混合集成阀规格书

经办人

订单号 数量 套

交货期 月 日


发行 年 月 日

贵公司名

贵公司经办人 先生

订单号

● 混合集成阀型号

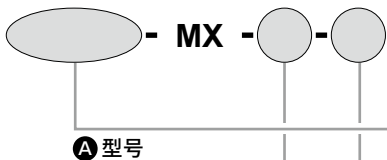

符号	内 容
A 型号	
MNRJB500A	集中供气型 (仅选择小型直动精密减压阀时)
MNRB500A	集中供气型 (小型直动精密、通用减压阀混合时)
MNRJB500B	个别供气型 (仅选择小型直动精密减压阀时)
MNRB500B	个别供气型 (小型直动精密、通用减压阀混合时)
B 减压阀模块连数	
1	1连
2	2连
⋮	⋮
C 安装方式	
无符号	DIN导轨
D 注1	直接安装

⚠ 型号选择时的注意事项

注1：包括减压阀模块・供气模块在内，直接安装的模块连数为6个以内。
但是，减压阀模块请控制在5连以内。
注2：指定NRB500※及带APS集中供气模块时，并非无润滑脂规格。将在涂抹润滑脂后装配。
注3：集中供气型与个别供气型组合时，请另行与本公司协商。

● 混合集成阀规格书

产品构成	型号	安装位置														数量
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
终端模块L	N 500-NE															
集中供气模块	N 500-NP-															
带APS集中供气模块	NRB500-APS- -															
减压阀模块	N 500 - -															
	N 500 - -															
	N 500 - -															
	N 500 - -															
	N 500 - -															
	N 500 - -															
	N 500 - -															
	N 500 - -															
带遮蔽板底板	N 500 - NS- -MP															
终端模块R	N 500-NE															
DIN导轨 注4	L ₂ = mm	附件		GWP4-B		个		GWP8-B		个						
		盲堵		GWP6-B		个										

注4：DIN导轨的L₂尺寸请根据第504页的L₂尺寸进行选择。

F.R.L
F.R
F
R
L
冷凝水分离器
机械式压力开关
残压排出阀
缓慢启动阀
抗菌除菌F
阻燃FR
禁油R
中压FR
防雾化FRL
室外FRL
适配器连接件
压力表
小型FRL
大型FRL
精密R
真空F、R
洁净FR
电空R
空气增压器
调速阀
消音器
止回阀・单向阀等
接头・气管
喷嘴
气源处理单元
精密元件
电子式压力开关
到位・密合确认开关
空气传感器
冷却液用压力开关
气体用流量传感器・控制器
水用流量传感器
全气动系统 (全空压)
全气动系统 (Y)
气体发生装置
冷冻式干燥机
干燥剂式干燥机
高分子膜式干燥机
主管路过滤器
排水器等
卷末