

CXU10系列 定制组合规格书的填写示例


1000系列底板

概要

定制组合是面向定制市场的组合，可满足用户丰富多样的组合需求。
订购前请先发行下列规格书。
针对以往的定制组合新增了电磁阀等机种。

定制组合规格书的制作方法

- ① 请在所需机种的型号栏中填写完整型号。
 - ② 请在所填写的机种的设置位置填写“○”，方向填写“上”、“下”。
 - ③ 请在支撑件、连接件的栏中填写“○”。
- 关于各构成品的型号表示方法和内容等，请参阅各系列对应的页码。
 - 可选产品仅限FRL标准白色系列、气源处理单元元件(CXU)。
 - 不含气源处理单元元件(CXU)时，请使用C※000用规格书。

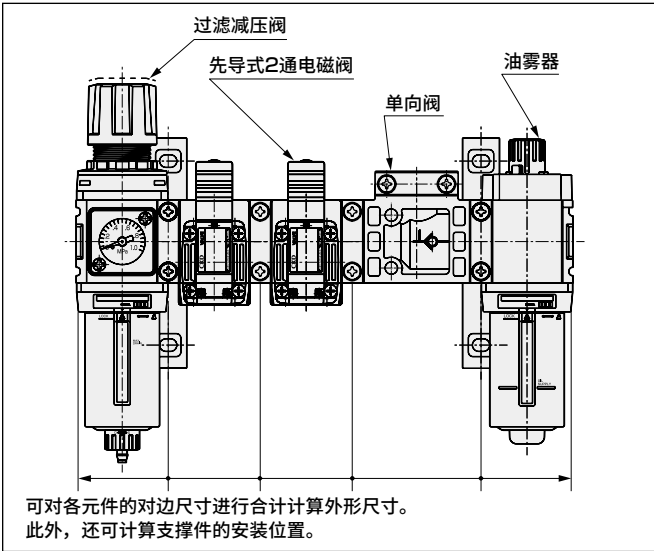


CXU10系列定制组合规格书

经办人	数量	套	发行日期
发票号	交货期	月 日	贵公司名
			贵公司经办人
			订单号

●型号 CXU10 — UN — — ●

请勿填写。
本公司的管理No。



★标记的产品请填写上下的方向。
减压阀时请用上·下来表示旋钮的方向，其他情况下请用上·下来表示气口的方向。

[illegible]

配管适配器为1个。并非2个一套，因此请在必要位置填写。

使用选择项、口径等不同的产品时, 请在该栏中填写。

请以一定间隔使用T形支撑件。T形支撑件在单侧安装时请控制在3连以下，在双侧安装时请控制在5连以下。
无法变更为记载以外的T形支撑件。

批准	查阅	经办人
	●	

请勿填写。
本公司的确认章栏。

1000系列底板

发行	年	月	日
贵公司名称			
贵公司经办人			
订单No.			

CXU10 – UN – –

流向	
无符号	左→右
X 1	右→左

请按从正面看时由左往右的顺序填写设置位置。

※1：从配管中心到安装面的距离为40mm。
 ※2：从配管中心到安装面的距离为45mm。
 ※3：将产品在组合的一端使用时，请在该端使用配管适配器(A100-UN、A101-UN)或遮蔽板(CXU10-MA)。(因为水平方向的气口中没有螺纹。)

批准	查阅	经办人

F.R.L
F.R
F
R
L
冷媒分离器
机械式压力开关
残压排出阀
缓慢启动阀
抗菌
除菌F
阻燃FR
禁油R
中压FR
防雾化化FRL
室外FRL
适配器
连接件
压力表
小型FRL
大型FRL
精密R
真空F.R
洁净FR
电空R
空气增压器
调速阀
消音器
止回阀、
单向阀等
接头、
气管
喷嘴
气源处理单元
精密元件
电子式压力开关
到位、
密合确认开关
空气传感器
冷却液用压力开关
气体用流量传感器、控制器
水用流量传感器
全气动系统(全空气)
全气动系统(Y)
气体发生装置
冷冻式干燥机
干燥剂式干燥机
高分子膜式干燥机
主管路过滤器
排水器等
卷末

CXU30系列 定制组合规格书的填写示例

2000、3000系列底板


概要

定制组合是面向定制市场的组合，可满足用户丰富多样的组合需求。
订购前请先发行下列规格书。
针对以往的定制组合新增了电磁阀等机种。

定制组合规格书的制作方法

- ① 请在所需机种的型号栏中填写完整型号。
- ② 请在所填写的机种的设置位置填写“○”，方向填写“上”、“下”。
- ③ 请在支撑件、连接件的栏中填写“○”。

- 关于各构成品的型号表示方法和内容等, 请参阅各系列对应的页码。
- 可选产品仅限FRL标准白色系列、气源处理单元元件(CXU)。
- 不含气源处理单元元件(CXU)时, 请使用C※000用规格书。

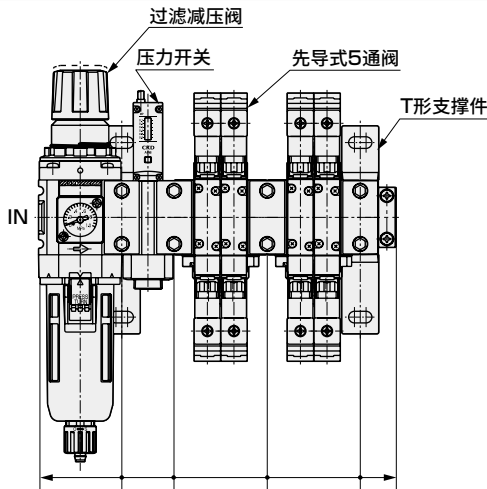

可对各元件的对边尺寸进行合计计算外形尺寸。此外，还可计算支撑件的安装位置。


CXU30系列定制组合规格书

2000、3000系列底板

经办人	数量	套	发行日期
发票号	交货期	月 日	贵公司名
			贵公司经办人
			订单号

●型号

CXU30 —



★标记的产品请填写上下的方向。 请按从正面看时由左往右的顺序填写设置位置。

[illegible]

先导式5通阀请控制在3连
以下使用。

配管适配器为1个。并非2个一套，因此请在必要位置填写。

使用选择项、口径等不同的产品时，请在该栏中填写。

请以一定间隔使用T形支撑件。T形支撑件在单侧安装时请控制在3连以下，在双侧安装时请控制在5连以下。无法变更为记载以外的T形支撑件。

请勿填写。
本公司的确认章栏。

2000、3000系列底板

发行	年	月	日
贵公司名称			
贵公司经办人			
订单No.			

CXU30 – UN – –

请按从正面看时由左往右的顺序填写设置位置。

※1：从配管中心到安装面的距离为45mm。
 ※2：将产品在组合的一端使用时，请在该端使用配管适配器(A400-UN、A401-UN)或遮蔽适配器(CXU30-MA)。(因为水平方向的气口口中没有螺纹。)
 ※3：配管口径8、10、15为20mm，配管口径20为25mm。

批准	查阅	经办人

F.R.L	F.R	F	R	L	冷凝水分离器	机械式压力开关	残压排出阀	缓慢启动阀	抗菌除菌F	阻燃FR	禁油R	中压FR	防紫色化FRL	室外FRL	适配器连接件	压力表	小型FRL	大型FRL	精密R	真空F、R	洁净FR	电空R	空气增压器	调速阀	消音器	止回阀·单向阀等	接头·气管	喷嘴	气源处理单元	精密元件	电子式压力开关	到位·密合确认开关	空气传感器	冷却液用压力开关	气体用流量传感器·控制器	水用流量传感器	全气动系统(全空压)	全气动系统(Y)	气体发生装置	冷冻式干燥机	干燥剂式干燥机	高分子膜式干燥机	主管路过滤器	排水器等	卷末
-------	-----	---	---	---	--------	---------	-------	-------	-------	------	-----	------	---------	-------	--------	-----	-------	-------	-----	-------	------	-----	-------	-----	-----	----------	-------	----	--------	------	---------	-----------	-------	----------	--------------	---------	------------	----------	--------	--------	---------	----------	--------	------	----

CXU30系列 定制组合规格书填写示例

概要

定制组合是面向定制市场的组合，可满足用户丰富多样的组合需求。
订购前请先发行下列规格书。
针对以往的定制组合新增了电磁阀等机种。

定制组合规格书的制作方法

- ① 请在所需机种的型号栏中填写完整型号。
- ② 请在所填写的机种的设置位置填写“○”，方向填写“上”、“下”。
- ③ 请在支撑件、连接件的栏中填写“○”。

- 关于各构成品的型号表示方法和内容等，请参阅各系列对应的页码。
- 可选产品仅限FRL标准白色系列、气源处理单元元件(CXU)。
- 不含气源处理单元元件(CXU)时，请使用C※000用规格书。


CXU30系列定制组合规格书

4000系列底板

经办人	数量	套	发行日期
发票号	交货期	月 日	贵公司名
			贵公司经办人
			订单号

●型号

CXU30 -



请指定从正面看时的压缩空气的流向。
无符号时，请勿填写。

请勿填写。
本公司的管理No.

★标记的产品请填写上下的方向。 请按从正向看时由左往右的顺序填写设置位置。

产品名称	对边尺寸	型号	方向	安装位置					技术使用栏
过滤减压阀	63	W3000- -W							
		W3100- -W							
	80	W4000- -W							
空气过滤器	63	W4100- -W							
		F3000- -W							
	80	F4000-15-W	○						
精密过滤器	63	M3000- -W							
	80	M4000- -W							
高性能精密过滤器	63	MX3000- -W							
		MX4000- -W							
	63	R3000- -W							
减压阀★		R3100- -W							
	80	R4000-15-W	下	○					
		R4100- -W							
油雾器	63	L3000- -W							
	80	L4000- -W							
冷凝水分离器	63	FX1004- -W							
	80	FX1011- -W							
	80	P4000- -W							
压力开关	31.5	P4100-UN- -W	※2					※2	
残压排出阀	63	V3000- -W							
		V3010- -W							
残压排出3通电磁阀	45	CXU30-VE-UN-00							
缓慢启动阀	63	V3301- -W-							
		V3321- -W-							
直动式2通电磁阀	50	CXU30-FAB4U-UN-8L-2HS-3	※2	○	○			※2	
先导式2通电磁阀	63	CXU30-ADK-UN-00-2HS-3	※2	○				※2	
先导式5通阀		CXU30-4G2R-UN-							
	56	CXU30-4G2R-UN-	※2					※2	
分配器★	31.5	D401-UN-00- -W	※2					※2	
分配器	42	D300- -W							
旋转接头	22.5	CXU30-TA-UN-00							
配管适配器	※3	A400-UN- -W							
L形配管适配器★	31.5	A401-UN- -W							
遮蔽适配器	21.5	CXU30-MA-UN-00				○			

请以
 撑件

先导式5通阀请控制在3连
以下使用。

配管适配器为1个。并非2个一套，因此请在必要位置填写。

使用选择项、口径等不同的产品时，请在该栏中填写。

请以一定间隔使用T形支撑件。T形支撑件在单侧安装时请控制在3连以下，在双侧安装时请控制在2连以下。
无法变更为记载以外的T形支撑件。

请勿填写。
本公司的确认章栏。

4000系列底板

发行	年	月	日
贵公司名			
贵公司经办人			
订单No.			

CXU30 – UN – –

★标记的产品请填写上下的方向。
减压阀时请用上·下来表示旋钮的方向，其他情况下请用上·下来表示气口的方向。

请按从正面看时由左往右的顺序填写设置位置。

[illegible]

※1：从配管中心到安装面的距离为55mm。
 ※2：将产品在组合的一端使用时，请在此端使用配管适配器（A400-UN、A401-UN）或遮蔽适配器（CXU30-MA）。（因为水平方向的气口中没有螺纹。）
 ※3：配管口径8、10、15为20mm，配管口径20为25mm。

批准	查阅	经办人

F.R.L	
F.R	
F	
R	
L	
	冷凝水分离器
	机械式压力开关
	残压排出阀
	缓慢启动阀
	抗菌除菌F
	阻燃FR
	禁油R
	中压FR
	防紫色化FRL
	室外FRL
	适配器连接件
	压力表
	小型FRL
	大型FRL
	精密R
	真空F、R
	洁净FR
	电空R
	空气增压器
	调速阀
	消音器
	止回阀、单向阀等
	接头、气管
	喷嘴
	气源处理单元
	精密元件
	电子式压力开关
	到位、密合确认开关
	空气传感器
	冷却液用压力开关
	气体用流量传感器、控制器
	水用流量传感器
	全气动系统(全空压)
	全气动系统(Y)
	气体发生装置
	冷冻式干燥机
	干燥剂式干燥机
	高分子膜式干燥机
	主管路过滤器
	排水器等
	卷末

CXU13系列 定制组合规格书的填写示例

1000、2000、3000系列混合


概要

定制组合是面向定制市场的组合，可满足用户丰富多样的组合需求。
订购前请先发行下列规格书。
针对以往的定制组合新增了电磁阀等机种。

定制组合规格书的制作方法

- ① 请在所需机种的型号栏中填写完整型号。
- ② 请在所填写的机种的设置位置填写“○”，方向填写“上”、“下”。
- ③ 请在支撑件、连接件的栏中填写“○”。

- 关于各构成品的型号表示方法和内容等, 请参阅各系列对应的页码。
- 可选产品仅限FRL标准白色系列、气源处理单元元件(CXU)。
- 不含气源处理单元元件(CXU)时, 请使用C※000用规格书。

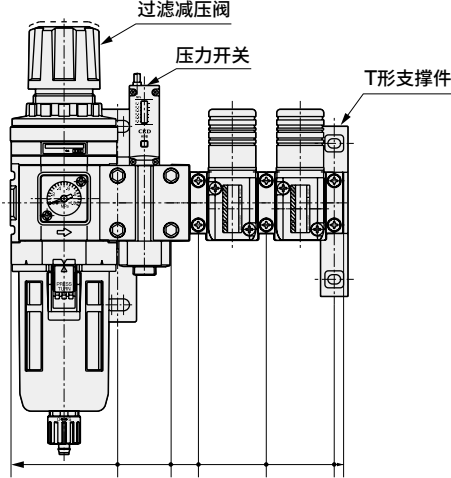

可对各元件的对边尺寸进行合计计算外形尺寸。
此外，还可计算支撑件的安装位置。

CXU13系列定制组合规格书

1000、3000系列混合

经办人	数量	套	发行日期
发票号	交货期	月 日	贵公司名称
			贵公司经办人
			订单号

●型号

CXU13

—

9

发行日期

貴公司经办人

订单号

Table 4

請於
本公司

请勿填写。

■ 本公司的管

请指定从正面看时的压缩空气的流向。
无符号时, 请勿填写。

★标记的产品请填写上下的方向。

请按从正面看时由左往右的顺序填写设置位置。

[illegible]

不可选择4000系列。
因B410-W和B110-H-W高度不同。

先导式5通阀请控制在3连以下使用。

配管适配器为1个。并非2个一套，因此请在必要位置填写。

请以一定间隔使用T形支撑件。
T形支撑件在单侧安装时请控制在3连以下，在双侧安装时请控制在5连以下。
无法变更为记载以外的T形支撑件。

请勿填写。
本公司的确认章栏。

CXU13系列定制组合规格书

1000、2000、3000系列混合

经办人
单据号

数量
交货期 月 日 套

发行 年 月 日
贵公司名
贵公司经办人
订单No.

●型号

CXU13 — UN — —

流向	
无符号	左→右
X 1	右→左

★标记的产品请填写上下的方向。
减压阀时请用上・下来表示旋钮的方向，其他情况下请用上・下来表示气口的方向。

请按从正面看时由左往右的顺序填写设置位置。

产品名称	对边尺寸	型号	方向	安装位置								技术使用栏
过滤减压阀	40 : 1000 50 : 2000 63 : 3000	W 000- -W W 100- -W										
空气过滤器	40 : 1000 50 : 2000 63 : 3000	F 000- -W										
精密过滤器	40 : 1000 50 : 2000 63 : 3000	M 000- -W										
高性能精密过滤器	40 63	MX1000- -W MX3000- -W										
减压阀	40 : 1000 50 : 2000 63 : 3000	R 000- -W R 100- -W										
油雾器	40 63	L1000- -W L3000- -W										
冷凝水分离器	63 80	FX1004- -W P4000- -W										
压力开关	28 31.5	P1100-UN- -W P4100-UN- -W		※2						※2		
残压排出阀	40 63	V1000- -W V3000- -W										
残压排出3通电磁阀	45	CXU30-VE-UN-00										
缓慢启动阀	63	V3301- -W- V3321- -W-										
先导式2通电磁阀	40	CXU10-EXA-UN-		※2						※2		
直动式2通电磁阀	40	CXU10-FAB3-UN-		※2						※2		
直动式2通电磁阀	50	CXU30-FAB4U-UN-8L-		※2						※2		
先导突跳式2通电磁阀	63	CXU30-ADK-UN-00-		※2						※2		
先导式5通阀	56	CXU30-4G2R-UN- CXU30-4G2R-UN-		※2						※2		
模块式单向阀★	56	CXU10-CHV-UN-00		※2						※2		
模块转换适配器	16	CXU13-CA-UN-00		※2						※2		
分配器★	28 31.5	D101-UN-00- -W D401-UN-00- -W		※2						※2		
分配器	42	D300- -W										
旋转接头	10 22.5	CXU10-TA-UN-00 CXU30-TA-UN-00										
配管适配器	21.5	A100-UN- -W										
	※3	A400-UN- -W										
L形配管适配器★	28	A101-UN- -W										
	31.5	A401-UN- -W										
遮蔽适配器	10	CXU10-MA-UN-00										
	21.5	CXU30-MA-UN-00										
T形支撑件组件	※1	B110-H-UN-W										
T形支撑件组件	※1	B310-UN-W										
连接件组件		C1000-J100-UN-W										
连接件组件		C4000-J400-UN-W										

※1：从配管中心到安装面的距离为45mm。
※2：将产品在组合的一端使用时，请在该端使用配管适配器(A*00-UN、A*01-UN)或遮蔽适配器(CXU*O-MA)。(因为水平方向的气口中没有螺纹。)
※3：配管口径8、10、15为20mm，配管口径20为25mm。

技术备注栏	

批准	查阅	经办人

F.R.L
F.R
F
R
L
冷凝水分离器
机械式压力开关
残压排出阀
缓慢启动阀
抗菌除菌F
阻燃FR
禁油R
中压FR
防紫色化FRL
室外FRL
适配器连接件
压力表
小型FRL
大型FRL
精密R
真空F、R
洁净FR
电空R
空气增压器
调速阀
消音器
止回阀・单向阀等
接头・气管
喷嘴
气源处理单元
精密元件
电子式压力开关
到位・密合确认开关
空气传感器
冷却液用压力开关
气体用流量传感器・控制器
水用流量传感器
全气动系统(全空压)
全气动系统(Y)
气体发生装置
冷冻式干燥机
干燥剂式干燥机
高分子膜式干燥机
主管路过滤器
排水器等
卷末