



用于确保安全性的

流体阀元件：警告・注意事项

使用前请务必阅读。

各机种系列・个别注意事项

防爆型直动式・先导式2・3通电磁阀

设计・选型时

⚠ 注意

1 关于选型基准


关于防爆电磁阀的选型基准，请在对“关于标准・认证产品”（卷头55~56）充分理解和研究的基础上加以使用。

安装・配管・配线时


⚠ 注意

1 配线

①请按下图所示配线方法进行操作。

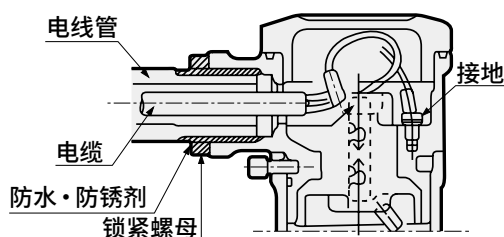


〈电线管螺纹时〉

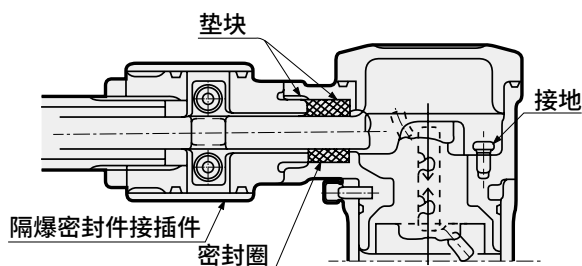

〈隔爆密封件时〉

②端子箱旋转270°，将防回转螺栓拧松后可以改变朝向。配线作业、配线方向设置后，请用0.6~0.8N·m的扭矩紧固防回转螺栓以固定端子箱。如果防回转螺栓松动，使用中可能会脱落。此外，有时会由于端子箱旋转而导致旋转部损坏和内部配线断线。电气配线时请勿拧松除所需的端子箱盖的4个螺栓和防回转螺栓以外的螺栓。否则将无法保证防爆性能。

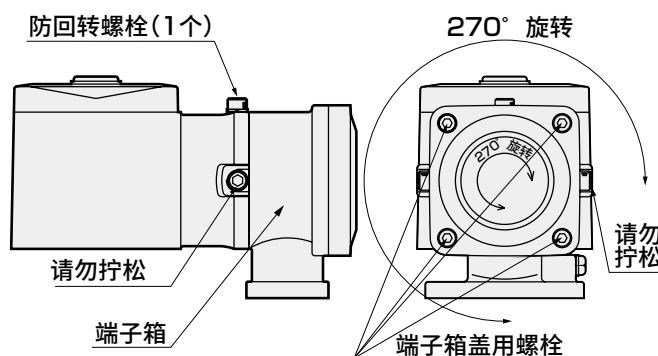

③请在电气回路中装入保险丝(1A)等。

保养・维护时

⚠ 注意

1 关于线圈盒的保养

在爆炸性危险场所使用的防爆型电磁阀即使需要修理也请勿拆卸。

检查时，需要拆卸隔爆型构造的线圈盒部的情况下，请与本公司营业担当协商。

为保证防爆性能，会暂时保管防爆电磁阀，在本公司的制造工厂进行修理。

关于上述注意事项以外的内容，请参阅基本电磁阀(直动式MULTILEX、先导式MULTILEX、先导突跳式MULTILEX)的注意事项(第242、243、324、325页)。